




認定書

国住指第3007号
平成 18年 3月 27日

株式会社ノザワ
取締役社長 野澤 俊也 様

国土交通大臣 北側 一郎



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第2条第九号及び同法施行令第108条の2第一号から第三号まで(不燃材料)の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
NM-1240
2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称
パルプ・けい砂混入/セメント板
3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容
別添の通り

(注意)この認定書は、大切に保存しておいてください。

1. 材料名

パルプ・けい砂混入／セメント板

2. 申請仕様の形状・寸法等

申請仕様の形状・寸法等を表1に示す。

表1 申請仕様の形状・寸法等

項 目	申 請 仕 様
形状	平板（中空）
表面の形状	平滑、エンボス、凹凸
厚さ	40(-4.0)～150(+15.0)mm
質量	41(-4.1)～203(+20.3)kg/m ² (絶乾時)

3. 申請仕様の材料構成


申請仕様の材料構成を表2に示す。

表2 申請仕様の材料構成

項 目	申 請 仕 様
パルプ・けい砂混入／セメント板	<p>厚さ40(-4.0)～150(+15.0)mm、質量41(-4.1)～203(+20.3)kg/m²(絶乾時)</p> <ul style="list-style-type: none"> 普通ポルトランドセメント 56.0(±5.0)質量% 無機質系骨材（けい砂等） 40.0(±4.0)質量% パルプ 3.0(±1.0)質量% 混和剤（セルロース系） 1.0(±0.5)質量% <p>・操作用ワイヤロープ又は鋼線： (1)又は(2)とする。 (1)なし (2)あり</p> <ul style="list-style-type: none"> 操作用ワイヤロープ(JIS G 3540)： <ul style="list-style-type: none"> ロープ径6.0mm以下 ピッチ100mm以上 ロープ潤滑油なし 又は、鋼線： <ul style="list-style-type: none"> ステンレス鋼線(JIS G 4309)、軟鋼線(JIS G 3505)、硬鋼線(JIS G 3521)、ピアノ線(JIS G 3522)、鉄線(JIS G 3532)、PC硬鋼線(JIS G 3538)： <ul style="list-style-type: none"> 径6.0mm以下 ピッチ100mm以上

4. 申請仕様の断面図

申請仕様の断面図を図1に示す。

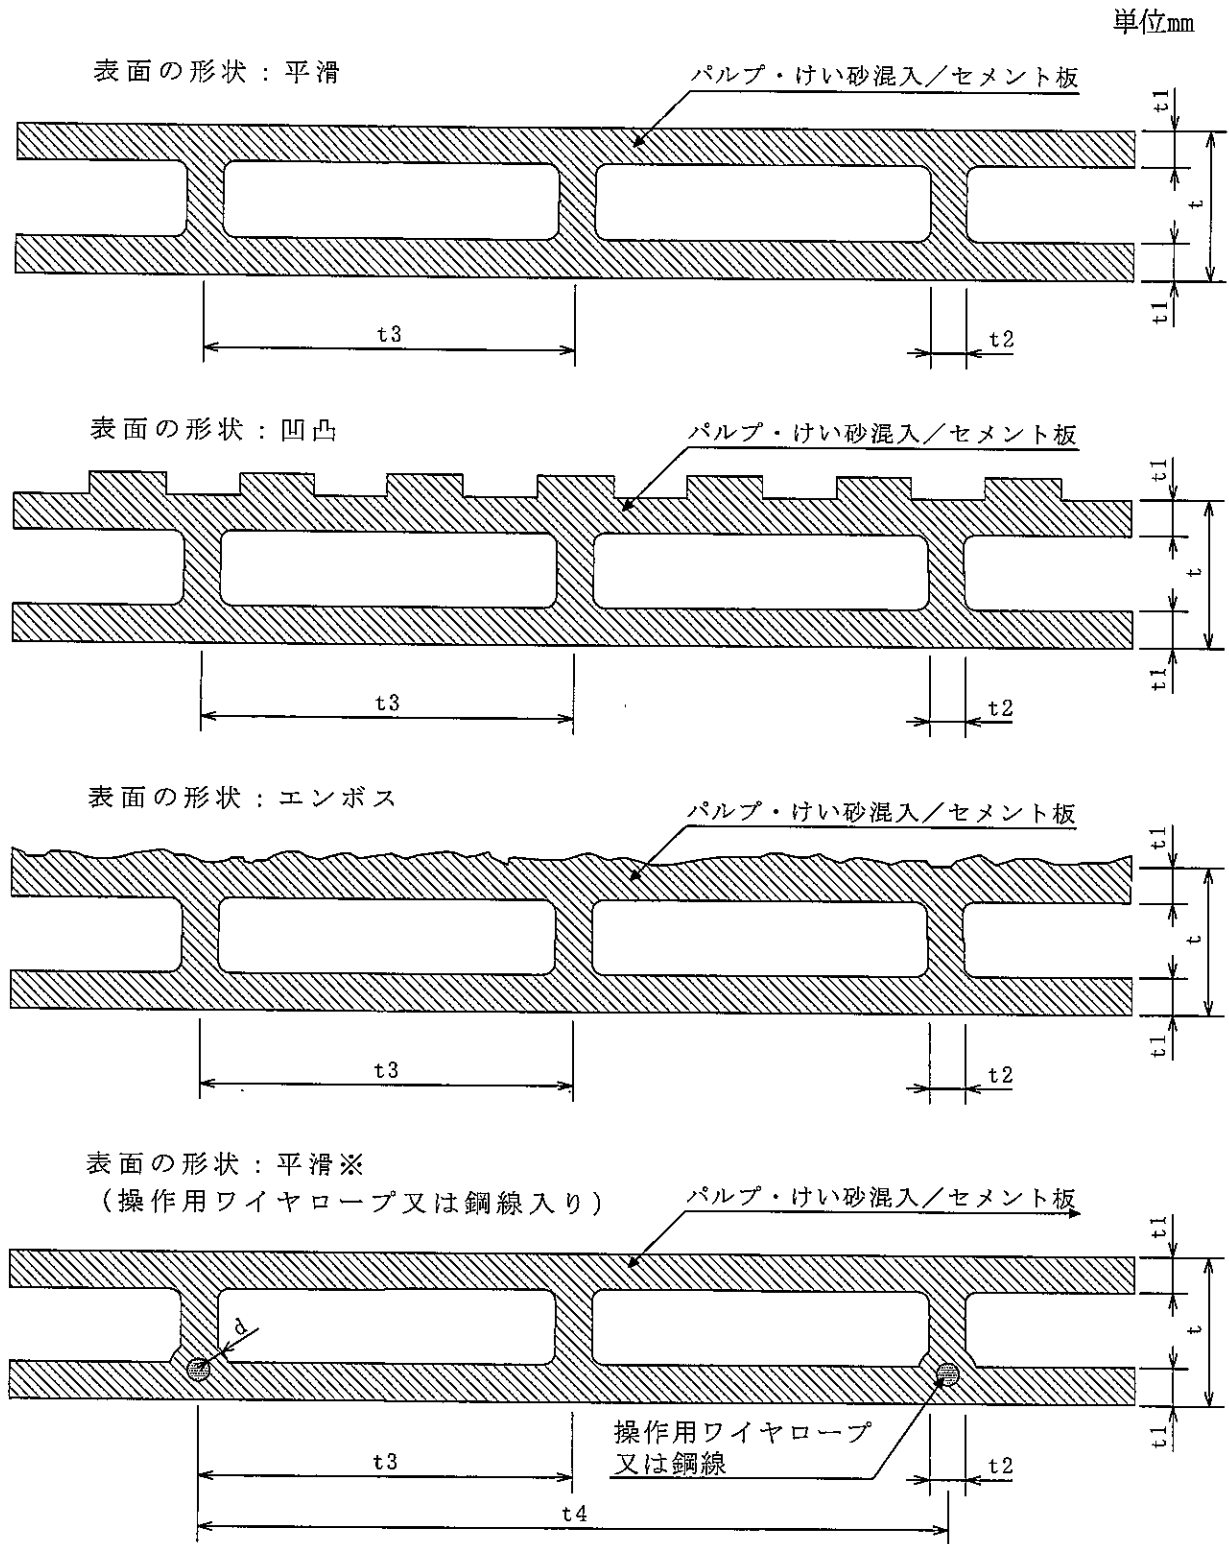

※表面形状が、エンボス及び凹凸の仕様もあり

$t = 40 \sim 150$ $t_1 = 10 \sim 25$ $t_2 = 10 \sim 25$

$t_3 = 35 \sim 89$ $t_4 = 100$ 以上 $d = 5$ 以上

図1 断面図